


广州市水务有限公司石井净水分公司二期工程

水质检测控制效果评价评审会议签到表

2021年6月11日

序号	姓名	工作单位	职务职称	联系电话
1	李俊	广州市水务有限公司石井净水分公司	主任	13922222222
2	李俊	广州市水务有限公司石井净水分公司	主任	13922222222

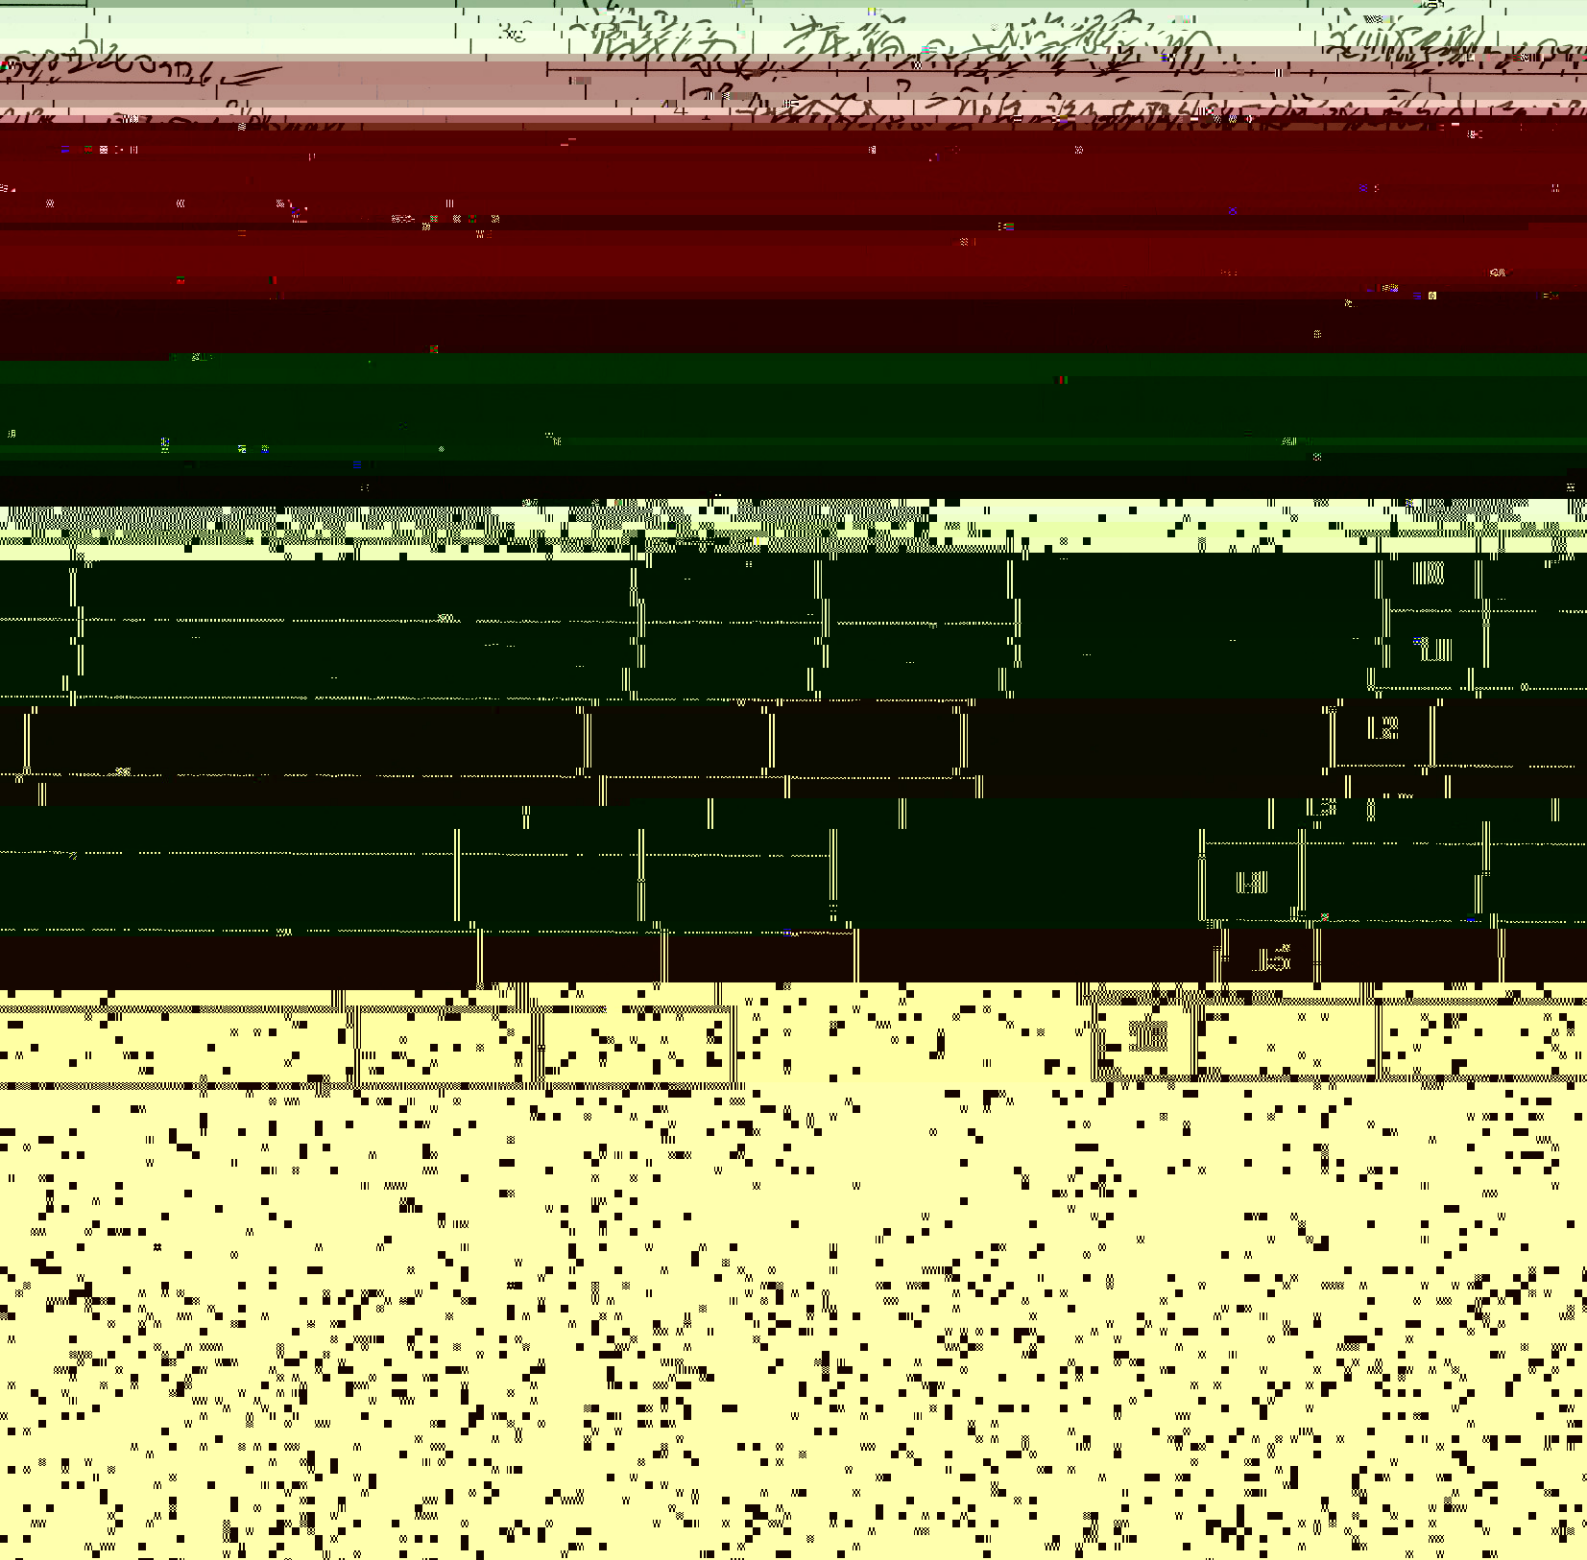

中 國 鐵 路 總 局 廣 州 局 廣 州 站 站 房 改 造 工 程
廣 州 站 站 房 改 造 工 程 廣 州 站 站 房 改 造 工 程

建設單位

廣州站房改造有限公司

項目名稱


廣州站房改造工

項目類型

新建項目

評價單位

廣東金泰達安全科技有限公司

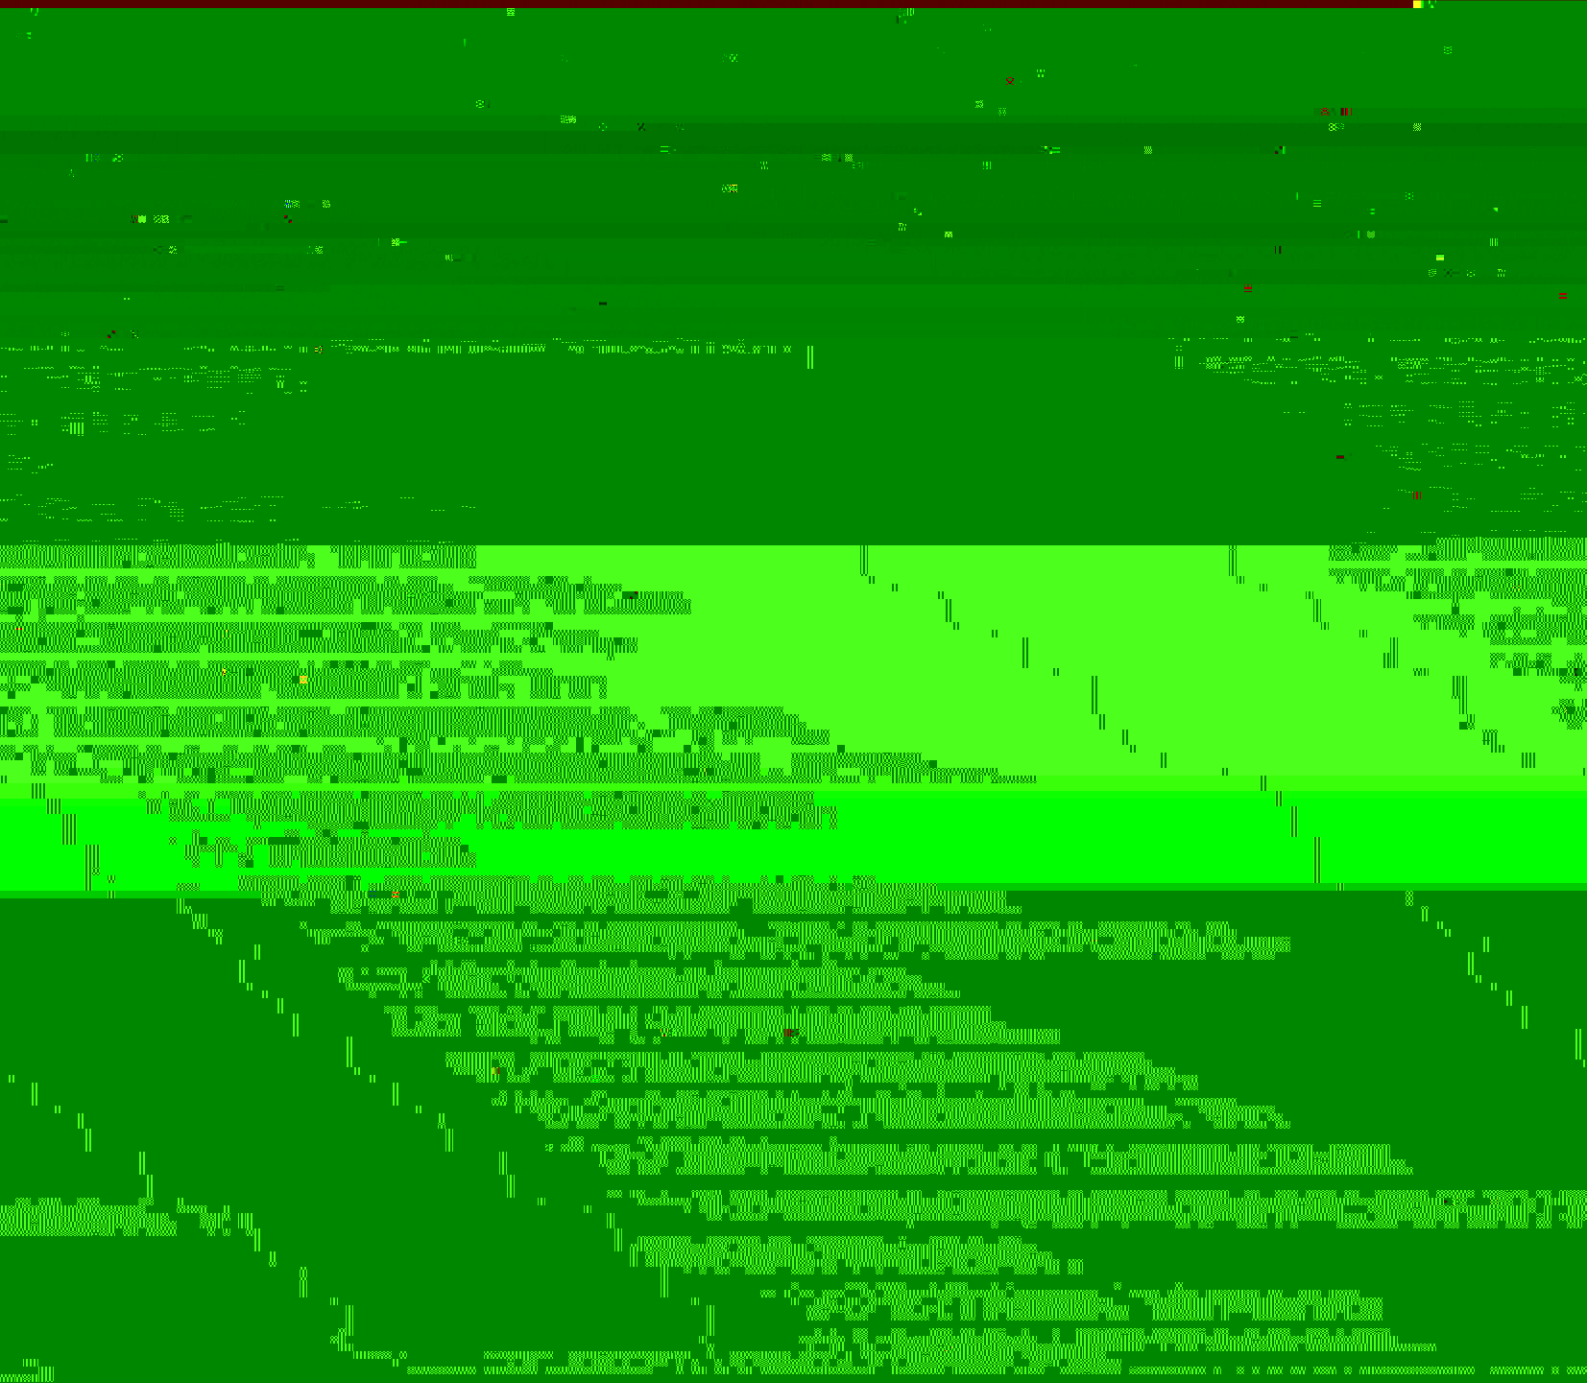

(七) 初步建立了职业病危害事故应急救援预案；

(八) 职业病防治经费投入符合规定。



三、《控制效果评价报告》的修改意见

(一) 完善生产场所职业病危害因素检测评价。

附件：专家名单

姓名	职称	单位	单位地址
肖晓琴	高级工程师	组长	广州市职业病防治院
谢元九	主任医师	组员	广东省卫生监督所
余永安	教授	组员	广东药科大学

“双碳”目标下绿色金融支持绿色发展的政策体系研究

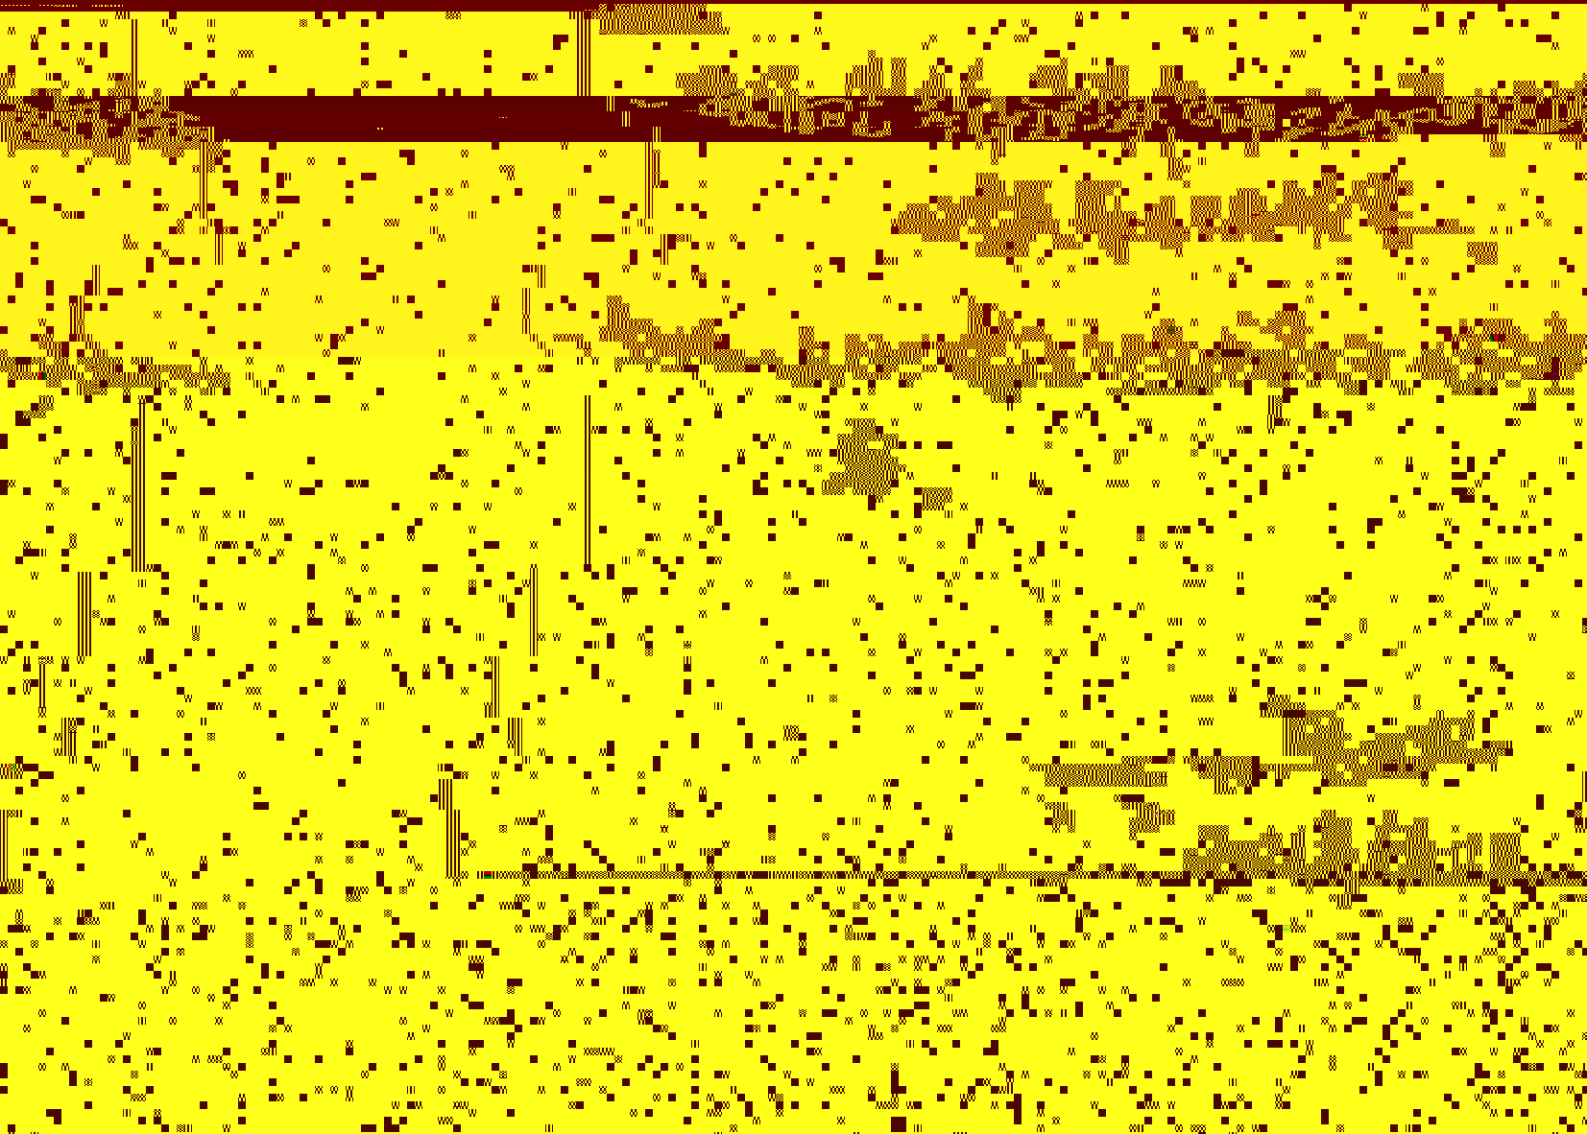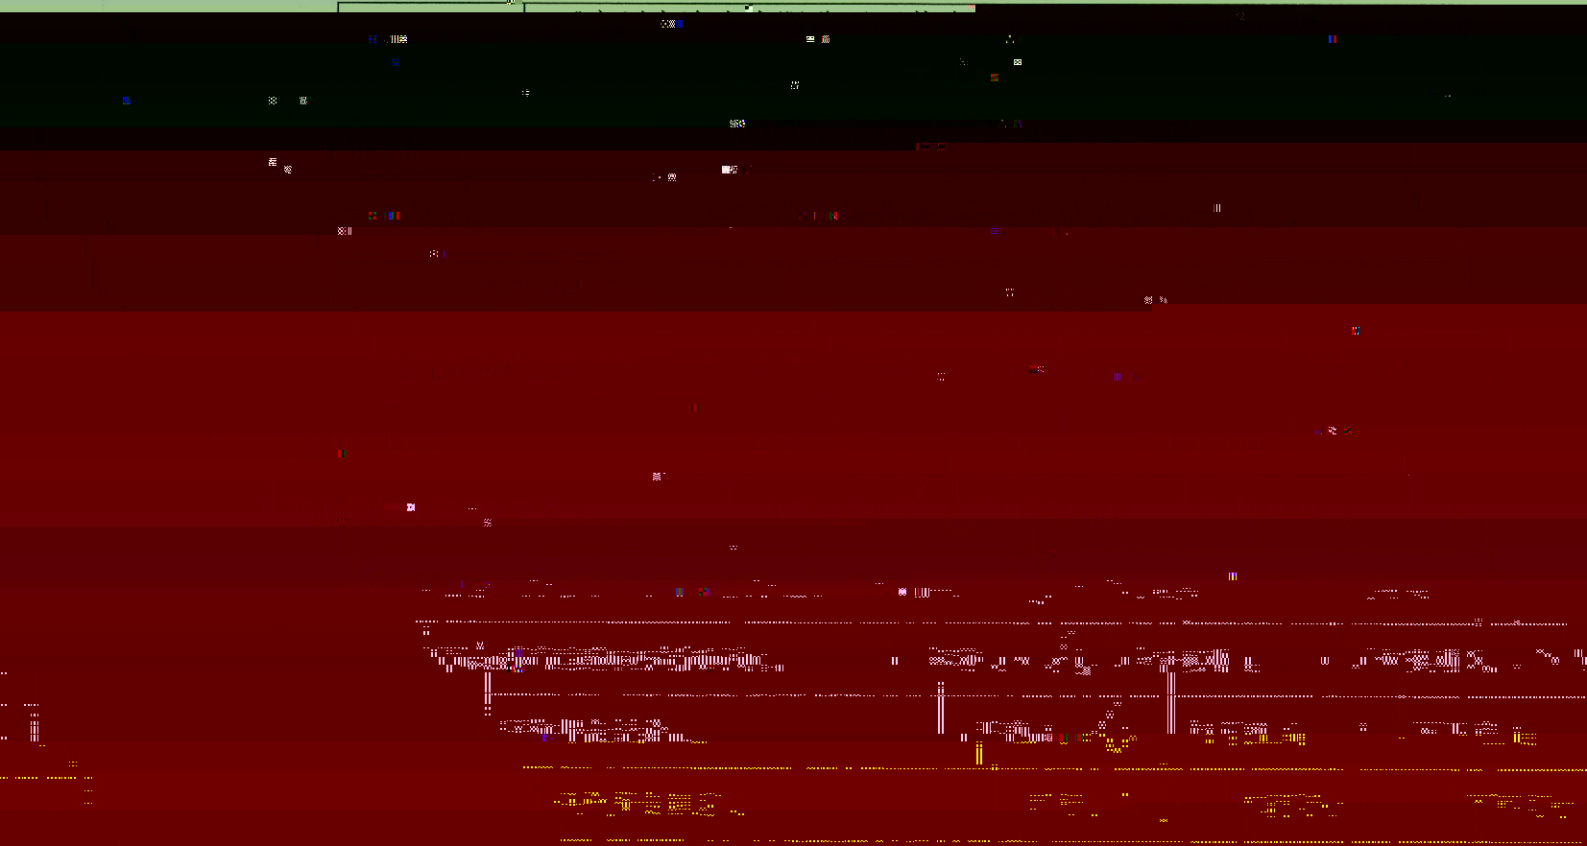

广东省环境评价行业协会评审专家库

单位名称	“广东省”广州市净水有限公司石井净水分公司		
评审会议、组织单位	广州市净水有限公司石井净水分公司		
评审地点	广州市白云区金沙洲金沙洲大道中		
主要评审内容	评审《广州市净水有限公司石井净水分公司“双控”环境评价报告》		
报告依据依据的法律、法规、标准、规范等	准确 (<input checked="" type="checkbox"/>)	较准确 (<input type="checkbox"/>)	欠准确 (<input type="checkbox"/>)
评价报告内容	全面 (<input type="checkbox"/>)	较全面 (<input checked="" type="checkbox"/>)	欠全面 (<input type="checkbox"/>)
职业病危害因素识别	全面 (<input type="checkbox"/>)	较全面 (<input checked="" type="checkbox"/>)	欠全面 (<input type="checkbox"/>)
危害因素辨识	全面 (<input type="checkbox"/>)	较全面 (<input checked="" type="checkbox"/>)	欠全面 (<input type="checkbox"/>)
职业病危害防护措施评价	全面 (<input type="checkbox"/>)	较全面 (<input checked="" type="checkbox"/>)	欠全面 (<input type="checkbox"/>)